



建築・設備既存仕様及び出店条件一覧

項 目		既存仕様
建 築	床	コンクリート金鍍押え
	壁	厨房：GB-S+AEP 艶消し塗装 客席：GB-R+AEP 艶消し塗装 アルミ建具及び鋼製建具 出入口片引き自動ドア
	柱	GB-R+AEP 艶消し塗装
	天井	厨房：GB-S+AEP 艶消し塗装 客席：GB-R+AEP 艶消し塗装
機械設備	給水設備	別紙「厨房機器平面図」参照
	給湯設備	別紙「厨房機器リスト」参照
	排水設備	※グリーストラップ 許容流入量：55.0L/min
	ガス設備	阻集グリス及び残渣：18.2kg
	空調設備	厨房：電気式店舗用エアコン（厨房用天吊）7.1kw バックヤード：パネルヒーター（凍結防止用） 客席：ファンコイルユニット
	換気設備	客席：全熱交換機換気扇 厨房：1種換気（給排気共機械換気）、2030 m ³ /h（フード部分）
電気設備	動力電源	3相3線 200V 既存厨房・換気設備用
	電灯電源	単相3線 200V/100V 厨房：コンセント 100V 2口×10、200V 1口×2 客席：コンセント 2口×2
	電話設備	壁付アウトレット×1
	消防設備	厨房：定温式スポット型感知器 客席：光電式スポット型感知器
	放送設備	スピーカー×2（全館放送用）
	無線 LAN	アクセスポイント×2 （小千谷 wi-fi）

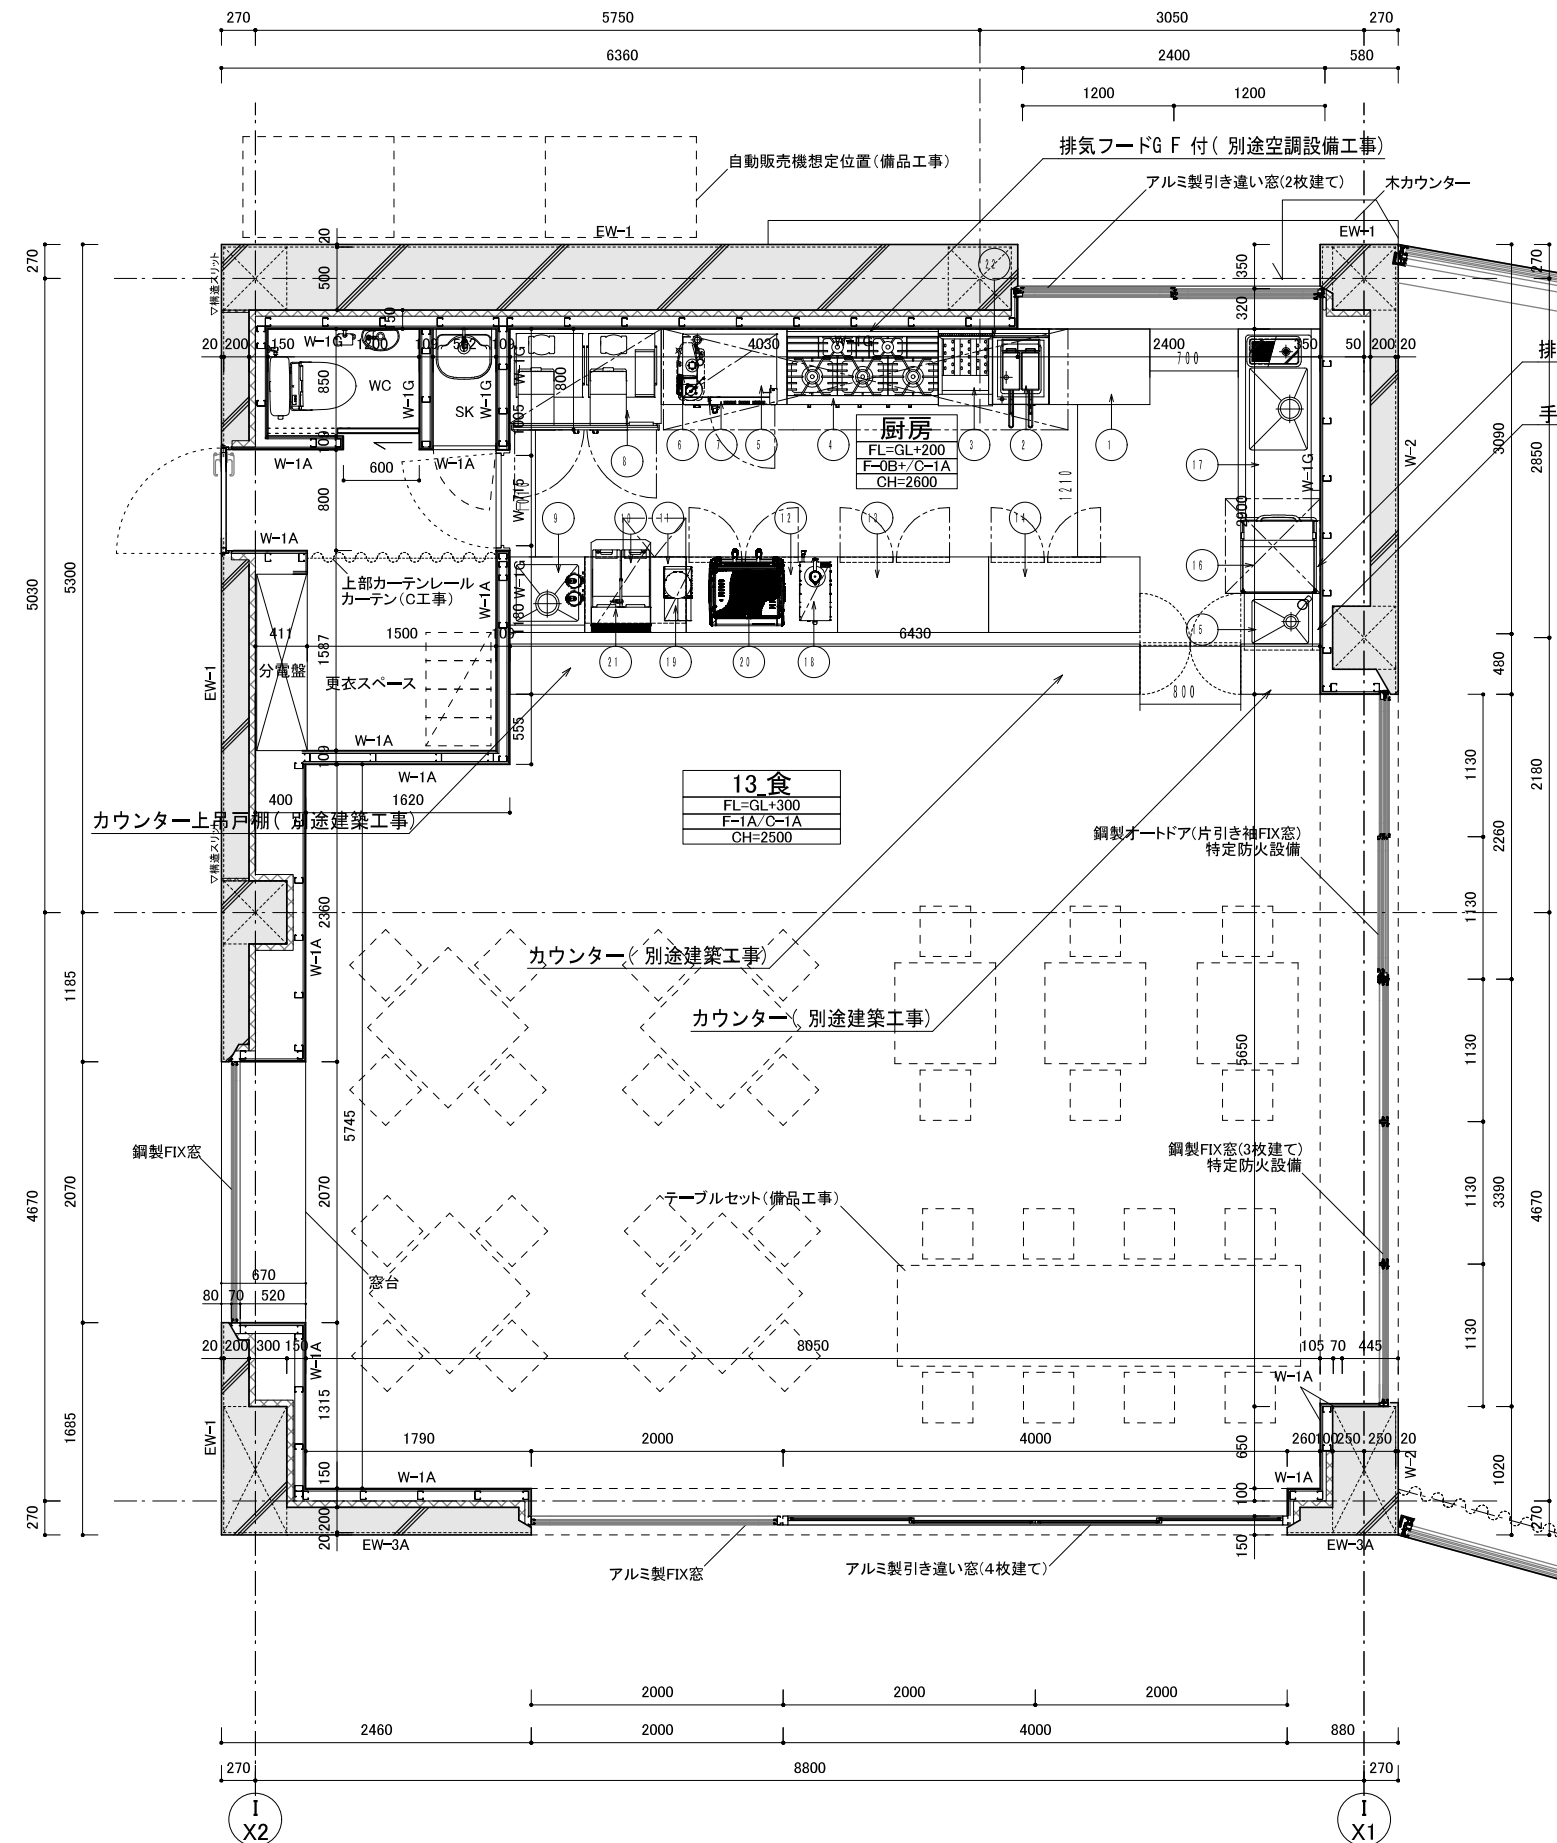

※客席部分に点線表示するテーブル及びイスは参考であり、応募者が想定する配置・形状・席数は、様式第5-1号でご提案ください。

(記)
 1: 工事範囲は機器の設置 (レベル出し・周囲のコーキング・熱機器の耐震固定) のみとし給排水・ガス等の配管・接続工事 (衛生設備工事) は一次、二次とも本工事とし、電気については別途とする。
 2: 躯体寸法及び内装仕上り寸法等詳細は、別途建築工事図面を参照の事。

