


川井小学校 空間放射線測定

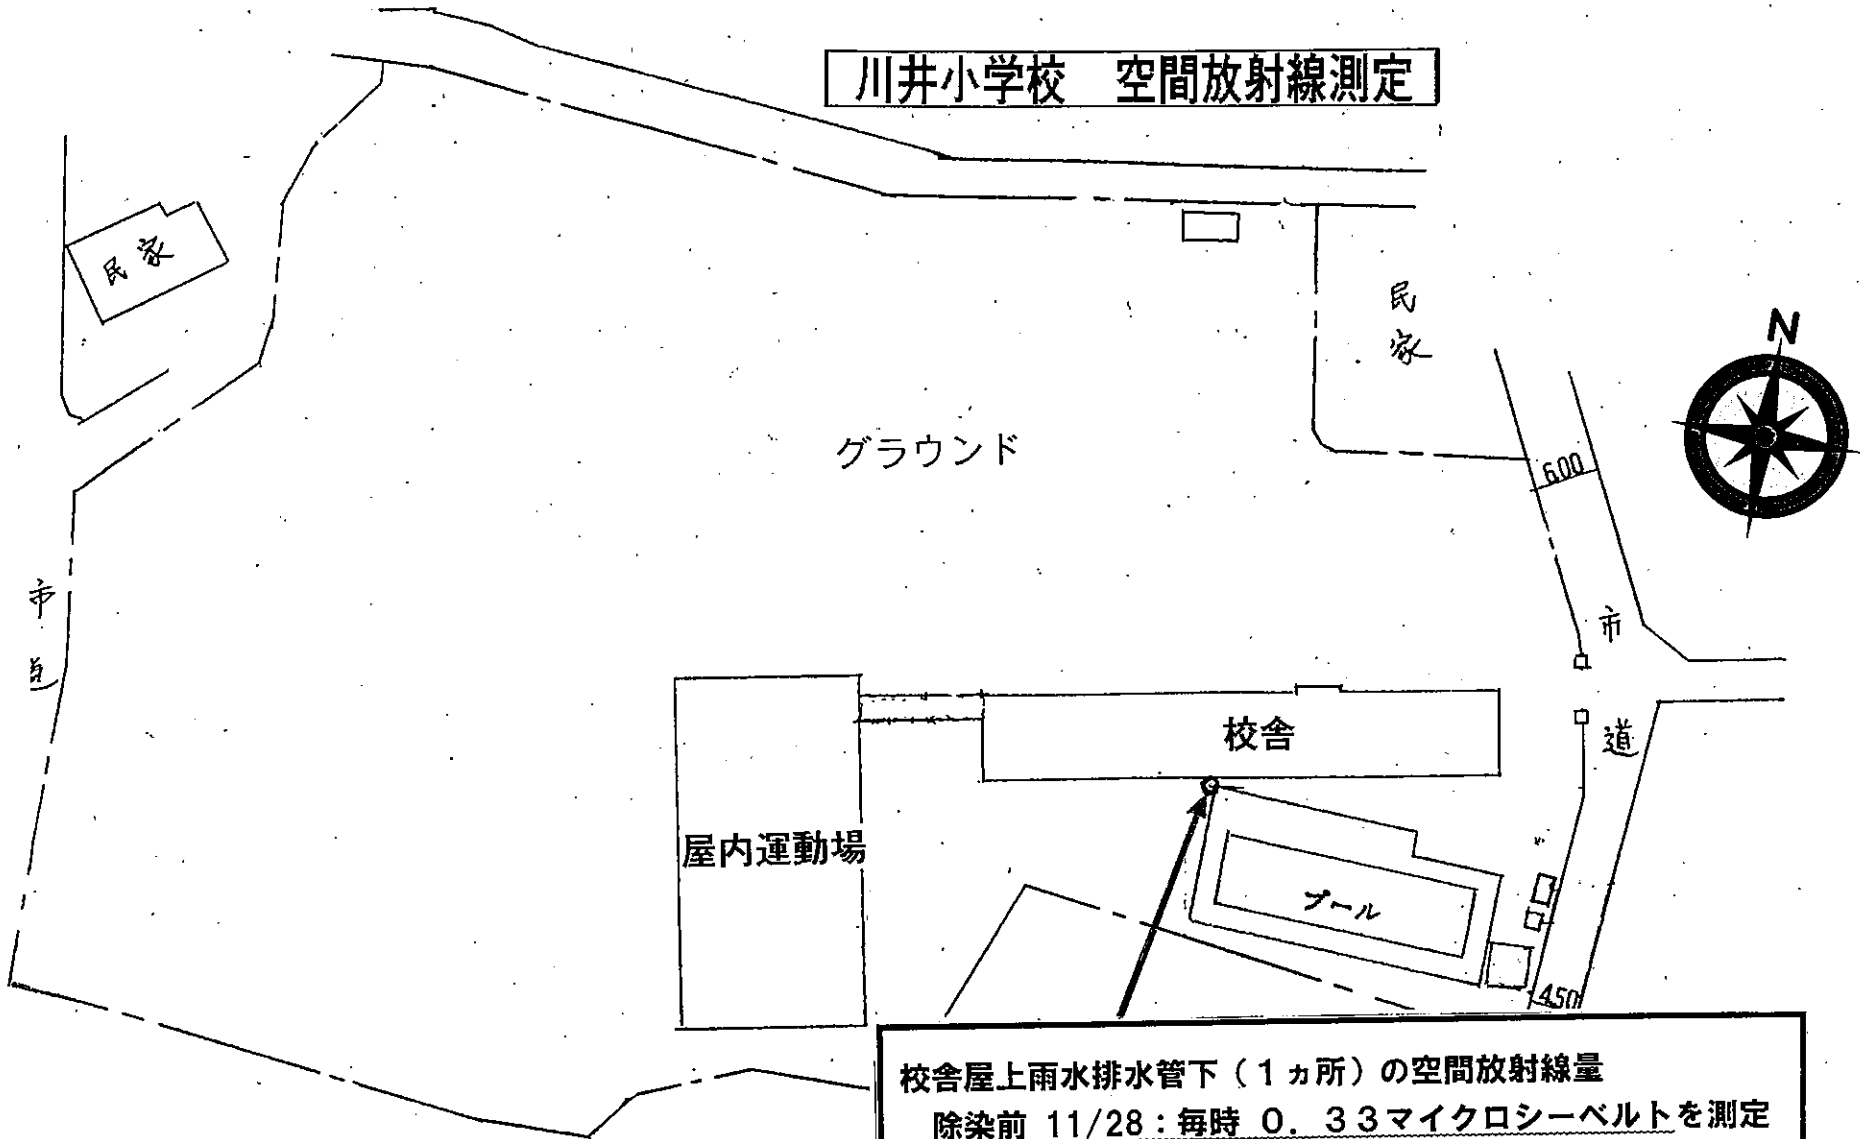

校舎屋上雨水排水管下（1カ所）の空間放射線量
除染前 11/28：毎時 0.33 マイクロシーベルトを測定
↓
除染後 11/29：毎時 0.15 マイクロシーベルトを測定